


平成 29 年 9 月 14 日 新日本ガス 防災訓練実施



【全体集合写真】

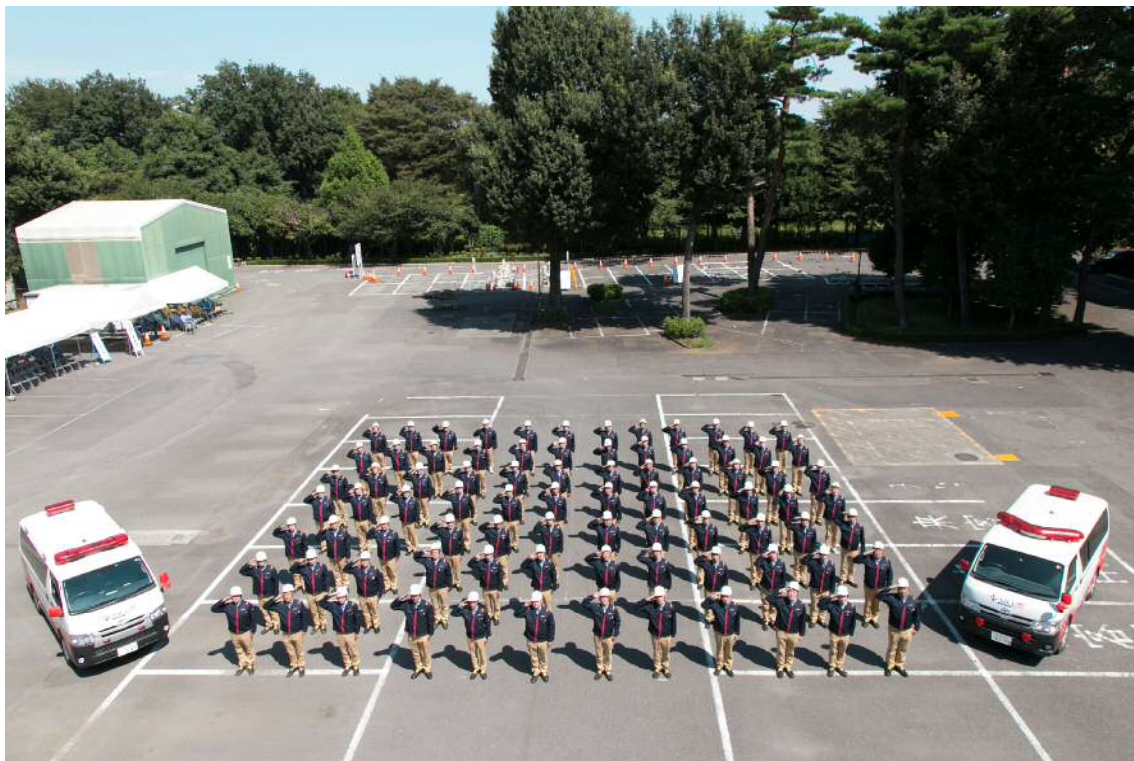

① 移動式ガス発生設備設置訓練



② ガス漏洩調査・応急修理訓練



③ ガス整圧器操作停止訓練



④ 初期消火訓練



⑤ 煙中体験訓練



⑥ 高所建物救助訓練

【二次訓練、三次訓練】

＜防災訓練の概要＞

今回の訓練は、茨城県南部を震源とするマグニチュード6.8(震度6弱)の大規模地震が午前6:00に発生したという想定のもと実施しました。

- 一次訓練として全社員が自動出動しガス工作物、重要施設等の初動点検を行い、その点検結果を携帯電話Eメール及び無線を利用して、迅速かつ確実に災害対策本部へ報告する連絡体制の確認を実施しました。
- 二次訓練では大規模地震による供給支障に備え、①移動式ガス発生設備(仮設供給設備)設置訓練、②ガス漏洩調査・応急修理訓練、③ガス整圧器(高い圧力を一般家庭で使用するガスの圧力に調整する設備)操作停止訓練を実施しました。
- 三次訓練では埼玉県央広域消防本部様よりご協力を頂き、④初期消火訓練、⑤煙中体験訓練、⑥高所建物救助訓練等を実施しました。